



Messblatt Beispiel


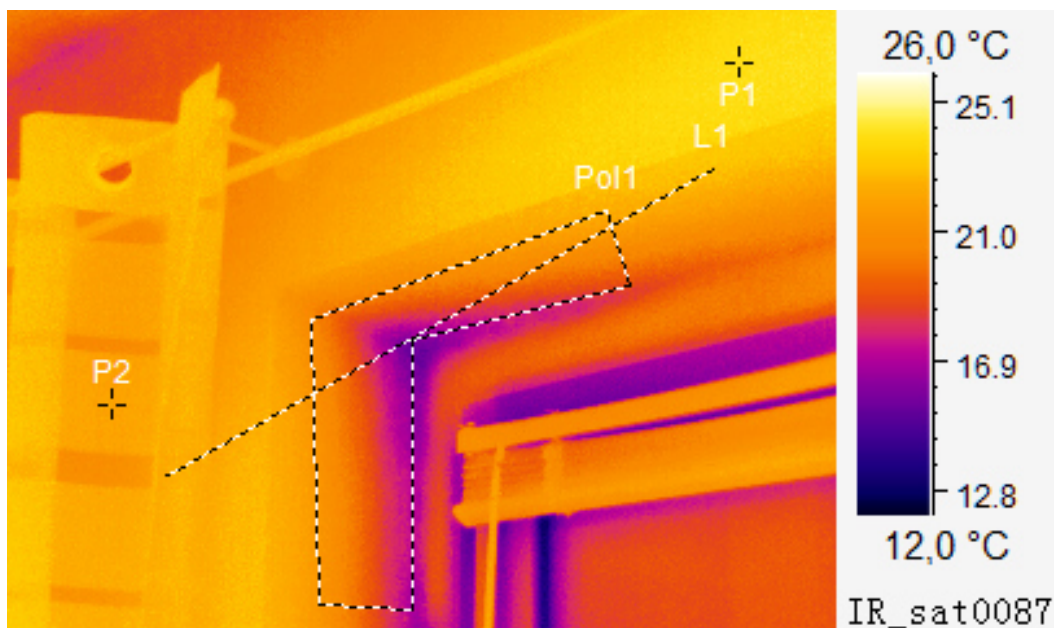


Abb.5: Wohnen, linkes Fensterelement – Anschluss linke Laibung/Sturz

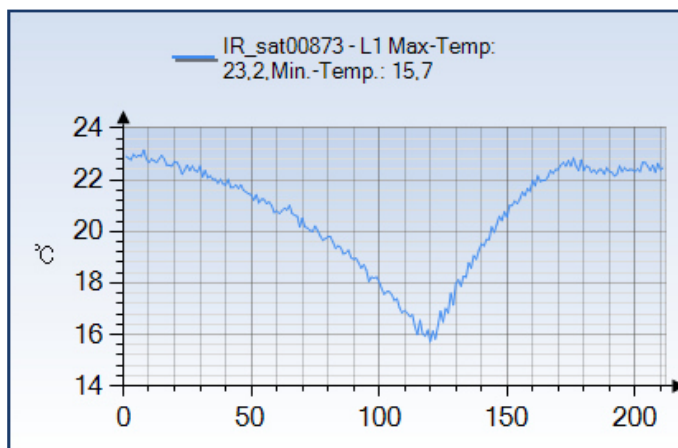

Thermalinformation	Wert
Emissivität	0,96
Entfernung	2m
Umgebungstemp.	21 °C
Relative Feuchte	55 %
Diagramm	Wert
P1:Temp.	22,2 °C
P2:Temp	22,1 °C
Pol1:Min Temp	15,3 °C

Histogramm mit Wertetabelle

Bemerkung:

Ausbildung einer geometrisch und stofflich bedingten Wärmebrücke. Die Mindestanforderung an den Wärmeschutz nach DIN 4108-2 Punkt 6.2 ist eingehalten.